


4 x 1-kanalowe zabezpieczenie
w sieciach LAN dla skrętki
UPT/FTP 6 kat.

4 x kamera IP z oświetlaczem IR,
w obudowie IP66, IK08,
dzień/noc (filtr IR), 6.0 Mpx, CMOS 1/1.8",
maks. rozdzielczość 3072x2048 pikseli,
do 30kl/s, 0.005lx (F1.5 DSS), 0lx (IR wł.),
funkcje: AES, WDR,
obiektyw F1.5, f=3~12mm,
wejście/wyjście audio,
wejście/wyjście alarmowe,
dwa niezależne strumienie,
kompresja H.264 lub/i M-JPEG,
sprzętowa detekcja ruchu,
zapis alarmowy na karcie SD,
strefy prywatności,
zasilanie: PoE, 12VDC,
wbudowana grzałka,
temperatura pracy od -30°C do +60°C,
oprogramowanie NMS

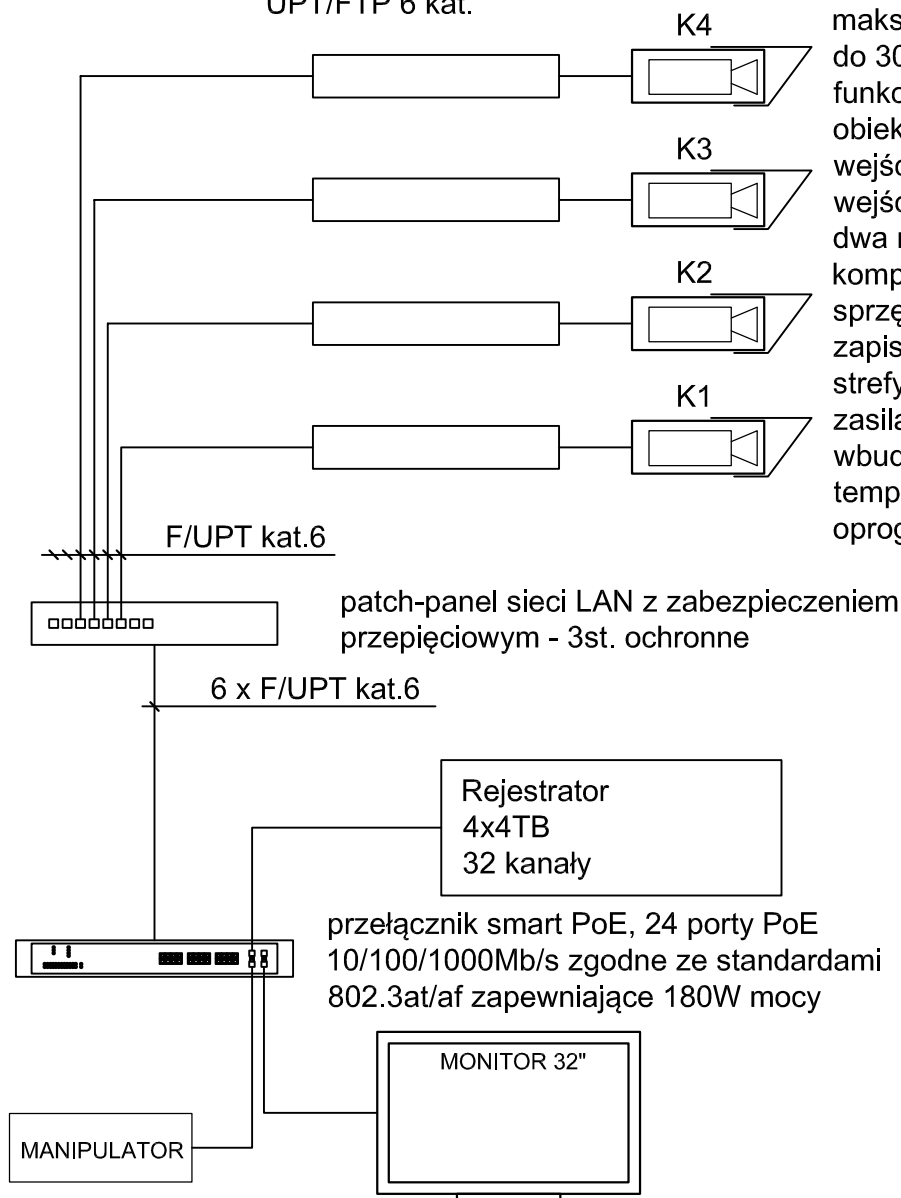

	GMINA ZAPOLICE PLAC STRAŻACKI 5; 98-161 ZAPOLICE			
Nazwa inwestycji:	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ZAPOLICACH			
Lokalizacja inwestycji:	Działka ewidencyjna nr 149/2, obręb 0019 Zapolice, jednostka ewidencyjna: 101903_2 Zapolice			
Funkcja:	Imię i nazwisko, numer uprawnień, specjalność:	Podpis:		
Projektant:	Andrzej Waszczyk nr upr. UAN.V.8388(72)88 specjalność instalacyjno - inżynierska w zakresie instalacji elektrycznych			
Rysunek:				
Schemat instalacji TSN				
Skala:	Data:	Branża:	Stadium	Rysunek nr
	03.2018	elektryczna	PW	5