


Zabezpieczenie kotła zgodnie
z PN-91/B-02413

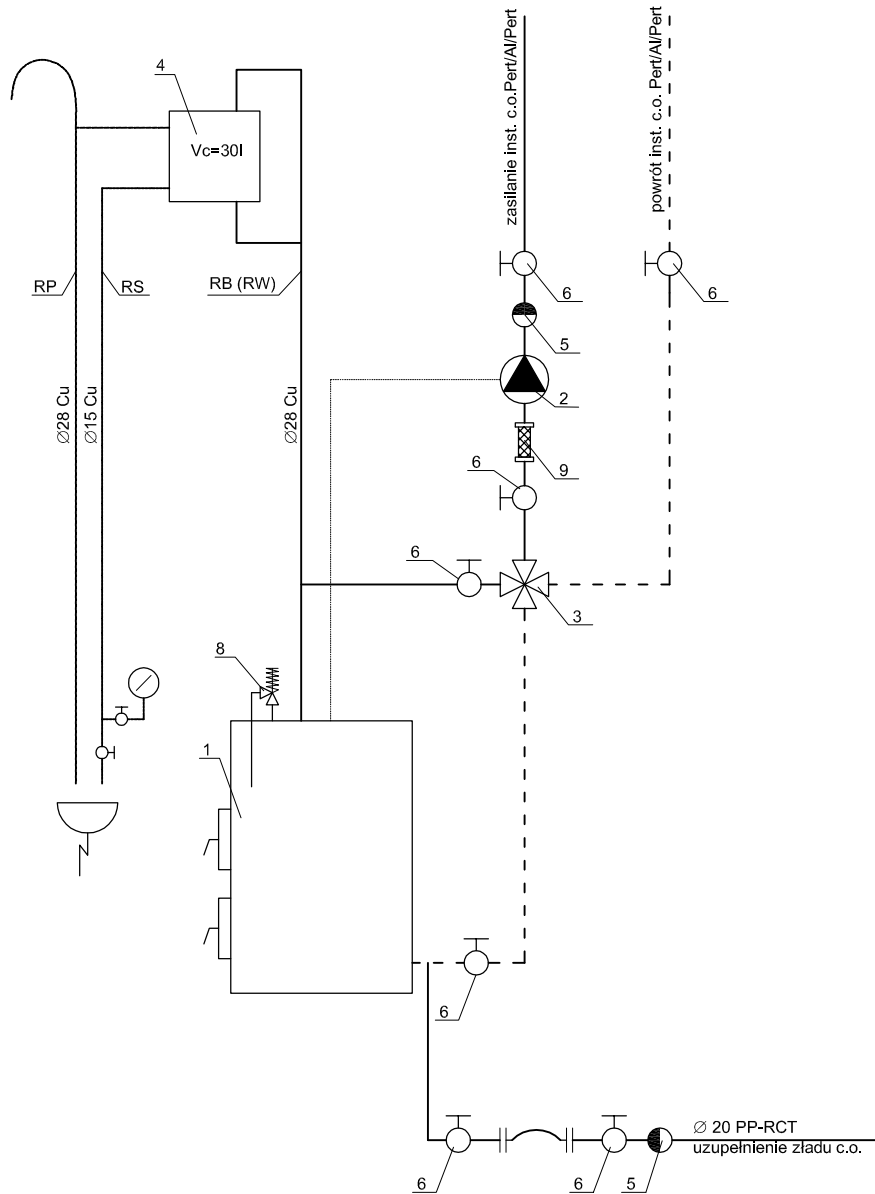

1. Kocioł z podajnikiem na pellet typu Twin BIO 16 mocy grzewczej 16 kW
2. Pompa obiegowa 25-40 z płynną regulacją obrotów
3. Zawór mieszający czterodrogowy DN25
4. Naczynie przelewowe otwarte do kotła poj. 30 l
5. Zawór zwrotny
6. Zawór kulowy przelotowy
7. Filtr siatkowy gwintowany
8. Zawór bezpieczeństwa do c.o. Watts Ø15 1,5bar

TEMAT	Projekt zmiany sposobu użytkowania budynku komunalnego na budynek świetlicy wiejskiej Ptaszkowice gm. Zapolice, dz. nr ew. 114		nr rysunku S4
RYSunEK	Schemat ideowy kotłowni		
INWESTOR	Gmina Zapolice 98-161 Zapolice, Plac Strazacki 5		skala
projektant : mgr inż. Jacek Pluskota	nr uprawnień LOD/2096/PWOS/13	podpis	
			data VI - 2018